



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00366



Серия ВУ № 0031390

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации от 24.07.2009 № ВУ/112 033.01, место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, телефоны: +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, адрес электронной почты: rcse@mchs.gov.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж», зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц за № 1026403344450, место нахождения: Российская Федерация, 410056, Саратовская область, г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 25, телефон: +7 8452 390905, адрес электронной почты: rubezh@rubezh.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж», место нахождения: Российская Федерация, 410056, Саратовская область, г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 25; место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 410040, Саратовская область, г. Саратов, пр-т им. 50 лет Октября, зд. 108/16В, 16Г.

ПРОДУКЦИЯ Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот. R3 (ПАСН.425513.003) (перечень компонентов, модулей и принадлежностей в приложении №1, бланк ВУ №0025307).

ПАСН.425532.007 ТУ «Приборы приемно-контрольные и управления адресные серии «Рубеж», серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531103000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 20.10.2022, подписанного экспертами-аудиторами Кузьминовым Дмитрием Игоревичем, Выпряхкиной Дарьей Борисовной, органа по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01; протоколов испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042, от 26.03.2021 № 04-52/340П с дополнением № 1 от 15.03.2024; Испытательной лаборатории научно-исследовательского центра пожарной техники и систем пожаротушения ФГБУ ВНИИПО МЧС России, аттестат аккредитации № RA.RU.21MЧ01, от 09.06.2021 № 2058/2.3-2021.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Примененный стандарт – ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» п.п. 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.2.13, 7.3.1, 7.4.1 - 7.4.5, 7.5.1, 7.6.1.1 - 7.6.1.16, 7.6.1.18, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.8.1 (Б.2.2, Б.2.5, Б.2.6), 7.10.3, 7.11.1, 7.14.2.

Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с 23.06.2021.

Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00290 от 13.05.2023.


СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.03.2024 ПО 22.06.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Анискович Артём Вячеславович

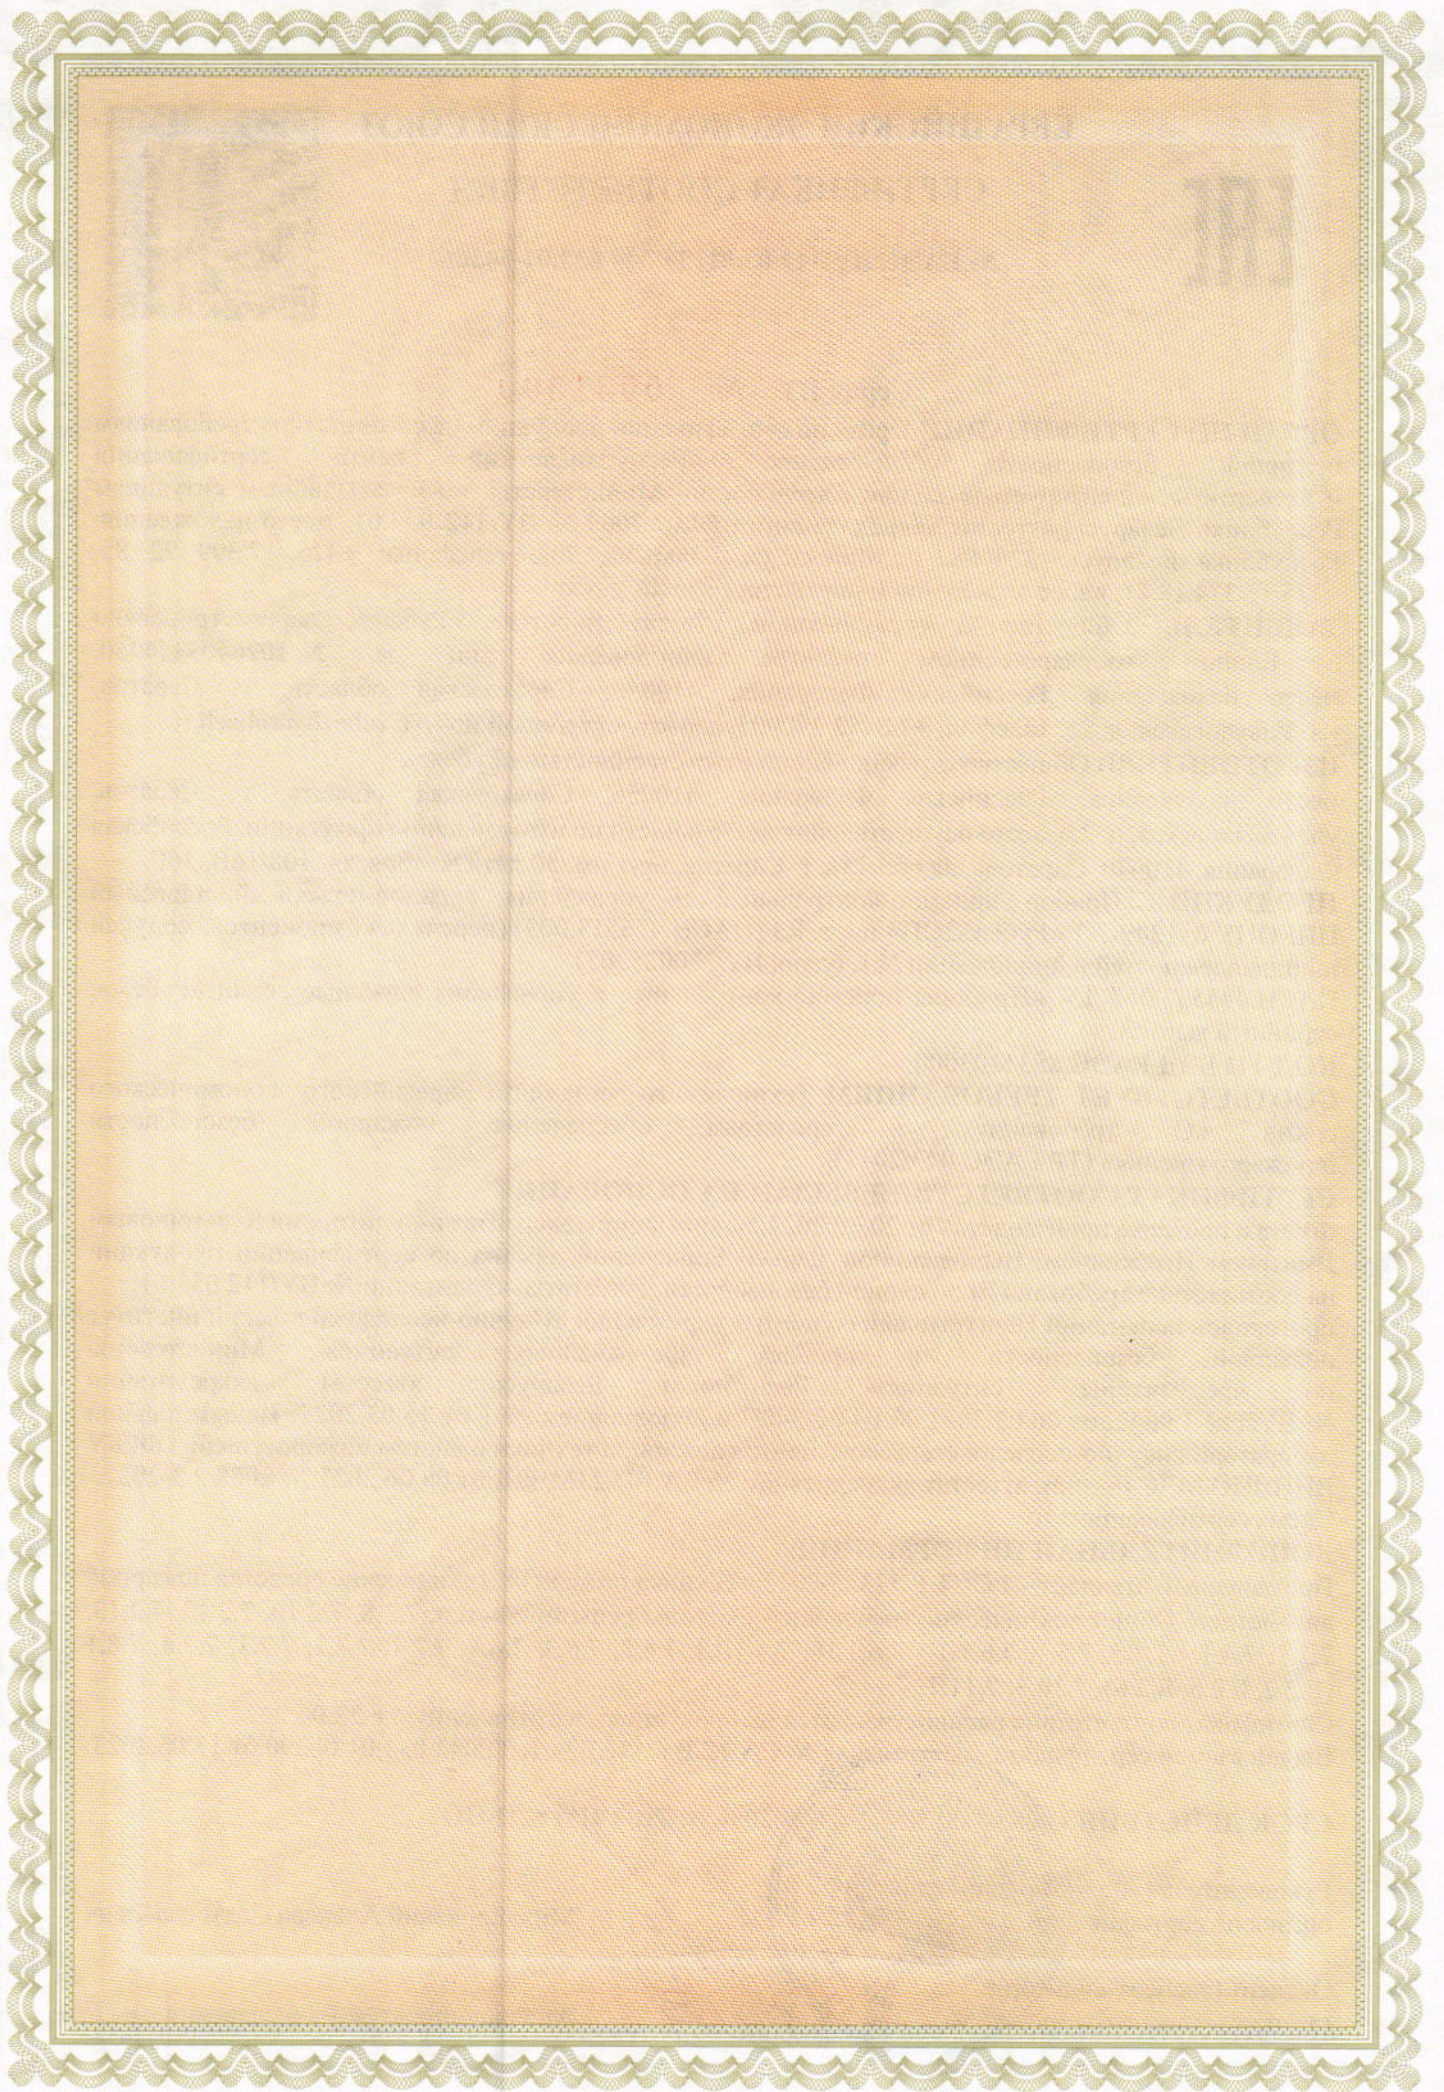

Приложение № 1

к сертификату соответствия № ВУ/112 02.01. 033 ТР043 033.01 00366 от 28.03.2024
Листов 1 Лист 1

**Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный
ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот. R3 (ПАСН.425513.003)
Перечень компонентов, модулей и принадлежностей**

№ п/п	Наименование и обозначения компонентов, модулей и принадлежностей
1	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот. R3
2	Метки адресные:
2.1	АМ-1-R3
2.2	АМ-4-R3
2.3	АМП-4-R3
2.4	АМП-10-R3
2.5	АМП-2Ех
3	Модули релейные:
3.1	РМ-1-R3
3.2	РМ-1С-R3
3.3	РМ-4-R3
3.4	РМ-1К-R3
3.5	РМ-4К-R3
3.6	РМ-1К Ех-R3
4	Модуль автоматики пожаротушения МПТ-1-R3
5	Модуль речевого оповещения МРО-2М-R3
6	Модули автоматики дымоудаления:
6.1	МДУ-1-R3
6.2	МДУ-1С-R3
7	Модуль радиоканальный МРК-30А-R3
8	Конвертеры радиоканальные:
8.1	КРК-4-БС-R3
8.2	КРК-30-АЛС-R3
9	Адресный конвертер протоколов АКП-1-R3
10	Блок индикации Рубеж-БИ
11	Устройство дистанционного пуска УДП 513-11-R3
12	Изолятор адресный ИЗ-1-R3
13	Модуль сопряжения МС-1

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Анискович Артём Вячеславович



